

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の5  
株式会社 アイコット

アルバ LAN13A/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

**試験成績表**

## 【試供体】

種類 : 無釉 BI 類(磁器質)  
品名 : アルバ  
品番 : LAN13A/  
製作寸法 : タイル:94 X 94 X 13mm  
ロットNo. :  
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位(mm)

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値	
			平均値	最大値	最小値	範囲			
ユニット	長さ	10	293.33	294.41	293.47	0.94	±1.6	±1.5	
	幅	10	---	---	---	---	---	---	
タイル	寸法	長さ	10	94.31	94.90	93.64	1.26	±1.2	±1.2
		幅	10	---	---	---	---	---	---
		厚さ	10	12.91	13.13	12.75	0.38	±0.7	±0.6
	ばち	長さ	10	0.42	0.93	0.17	0.76	1.4以下	1.0以下
		幅	10	---	---	---	---	---	---
	反り	面反り	10	0.21	0.40	0.08	0.32	±0.9	±0.8
		ねじれ	10	0.12	0.32	0.03	0.29	0.7以下	0.7以下
		辺反り	10	0.19	0.26	0.13	0.13	±0.9	±0.8
		側反り	10	0.11	0.16	-0.09	0.25	±0.8	±0.8
	直角性	10	0.29	0.36	0.20	0.16	1.4以下	1.0以下	

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.82	1.03	0.54	0.49	3.0%以下	3.0%以下
曲げ破壊荷重	5	2039.0	2168.4	1939.3	229.11	1080N以上	1080N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	0.56	0.59	0.53	0.06	JIS A 1509	0.50-0.70

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無
台紙の接着性	5	合格	タイルが台紙から剥がれ落ちないこと


## 【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。  
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の5  
株式会社 アイコットリコー




アルバ LAL13A/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

### 試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 BI 類(磁器質)  
品名 : アルバ [曲り]  
品番 : LAL13A/  
製作寸法 : タイル:(94+30) X 94 X 13mm  
ロットNo. :  
適用規格 : JIS A 5209-2020

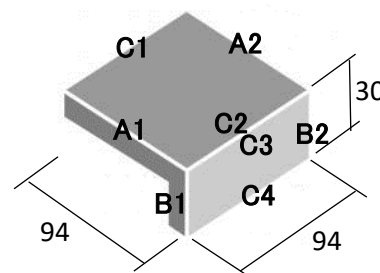

単位 (mm)

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値	
			平均値	最大値	最小値	範囲			
タイル	寸法	長さA	10	93.63	94.17	93.07	1.10	±1.2	±1.2
		タレB	10	30.24	30.46	29.76	0.70	±0.8	±0.8
		幅 C1,2	10	94.22	94.85	93.25	1.60	±1.2	±1.2
		幅 C3,4	10	93.95	94.95	93.18	1.77		
		厚さ	10	13.19	13.47	12.88	0.59	±0.7	±0.6
	ばち	長さA	10	0.32	0.56	0.05	0.51	1.4以下	1.0以下
		タレB	10	0.24	0.56	0.00	0.56	1.0以下	1.0以下
		幅 C1,2	10	0.41	0.91	0.03	0.88	1.4以下	1.0以下
		幅 C3,4	10	0.64	0.95	0.02	0.93		
角度	10	90.23	90.55	89.90	0.65	90±1.5°	90±1.0°		

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.19	0.35	0.12	0.23	3.0%以下	3.0%以下

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。  
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の5  
株式会社 アイコット

アルバ LP13A/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

**試験成績表**

## 【試供体】

種類 : 無釉 BI 類(磁器質)  
品名 : アルバ  
品番 : LP13A/  
製作寸法 : タイル:144 X 144 X 13mm  
ロットNo. :  
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位 (mm)


試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値	
			平均値	最大値	最小値	範囲			
タイル	寸法	長さ	10	143.97	144.53	143.51	1.02	±2.0	±2.0
		幅	10	---	---	---	---	---	---
		厚さ	10	13.17	13.64	12.29	1.35	±1.2	±1.0
	ばち	長さ	10	0.59	1.13	0.21	0.92	1.6以下	1.6以下
		幅	10	---	---	---	---	---	---
	反り	面反り	10	0.45	0.63	0.36	0.27	±1.2	±1.2
		ねじれ	10	0.11	0.24	0.03	0.21	1.0以下	1.0以下
		辺反り	10	---	---	---	---	---	---
		側反り	10	0.48	0.61	0.34	0.27	±1.2	±1.0
	直角性		10	0.48	0.61	0.34	0.27	1.8以下	1.5以下

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.18	0.20	0.12	0.08	3.0%以下	3.0%以下
曲げ破壊荷重	5	2609.6	2723.1	2515.0	208.09	1080N以上	1080N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	0.56	0.59	0.53	0.06	JIS A 1509	0.50-0.70

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

## 【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。  
吸水率は真空法による測定。




アルバ LPL13A/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

### 試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 BI 類(磁器質)  
品名 : アルバ [曲り]  
品番 : LPL13A/  
製作寸法 : タイル:(144+30) X 144 X 13mm  
ロットNo. :  
適用規格 : JIS A 5209-2020

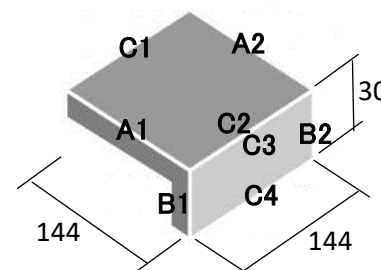

単位 (mm)

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値		
		平均値	最大値	最小値	範囲				
タイル	寸法	長さA	10	143.51	144.97	143.08	1.89	±2.0	±2.0
		タレB	10	30.37	30.65	30.07	0.58	±0.8	±0.8
		幅 C1,2	10	143.31	143.75	142.36	1.39	±2.0	±2.0
		幅 C3,4	10	143.41	143.86	142.36	1.50		
		厚さ	10	13.40	13.75	13.18	0.57	±1.2	±1.0
	ばち	長さA	10	0.47	1.11	0.05	1.06	1.6以下	1.6以下
		タレB	10	0.16	0.26	0.05	0.21	1.0以下	1.0以下
		幅 C1,2	10	0.30	1.39	0.03	1.36	1.6以下	1.6以下
		幅 C3,4	10	0.40	1.08	0.00	1.08		
	角度	10	90.44	90.80	90.10	0.70	90±1.5°	90±1.0°	

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.17	0.23	0.12	0.11	3.0%以下	3.0%以下


試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。  
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の5  
株式会社 アイコット

アルバ LR13A/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

**試験成績表**

## 【試供体】

種類 : 無釉 BI 類(磁器質)  
品名 : アルバ  
品番 : LR13A/  
製作寸法 : タイル:294 X 294 X 13mm  
ロットNo. :  
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位 (mm)

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値		
		平均値	最大値	最小値	範囲				
タイル	寸法	長さ	10	294.73	295.20	294.39	0.81	±2.4	±2.0
		幅	10	---	---	---	---	---	---
		厚さ	10	13.06	13.45	12.58	0.87	±1.2	±1.0
	ばち	長さ	10	0.65	1.57	0.16	1.41	2.0以下	1.8以下
		幅	10	---	---	---	---	---	---
	反り	面反り	10	-0.35	-0.72	-0.25	-0.47	±1.5	±1.5
		ねじれ	10	0.11	0.21	0.06	0.15	1.2以下	1.2以下
		辺反り	10	0.22	0.34	0.14	0.20	1.5以下	1.5以下
		側反り	10	0.34	0.52	0.14	0.38	±1.6	±1.2
	直角性	10	0.38	0.56	0.16	0.40	2.2以下	1.8以下	

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.50	0.71	0.24	0.47	3.0%以下	3.0%以下
曲げ破壊荷重	5	2,668.2	2,910.0	2,508.9	401.10	1080N以上	1080N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	0.56	0.59	0.53	0.06	JIS A 1509	0.50-0.70

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

## 【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。  
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の5  
株式会社 アイコット

アルバ(位置表示型) LRN13H/510 の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

## 試験成績表

### 【試供体】

種類 : 無釉BI類(磁器質)  
品名 : アルバ(位置表示型)  
品番 : LRN13H/510  
製作寸法 : タイル:294 X 294 X 13+5mm  
ロットNo. :  
適用規格 : JIS A 5209-2020 JIS T 9251-2014

単位(mm)

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値		
		平均値	最大値	最小値	範囲				
タイル	寸法	長さ	10	294.48	295.29	293.98	1.31	±2.4	±2.0
		幅	10	---	---	---	---	---	---
		厚さ	10	12.67	12.99	12.01	0.98	±1.2	±1.0
	ばち	長さ	10	0.46	1.01	0.24	0.77	2.0以下	1.8以下
		幅	10	---	---	---	---	---	---
	反り	面反り	10	0.10	0.17	0.02	0.15	±1.5	±1.5
		ねじれ	10	0.06	0.13	0.00	0.13	1.2以下	1.2以下
		辺反り	10	0.23	0.30	0.14	0.16	±1.5	±1.5
		側反り	10	0.14	0.20	0.12	0.08	±1.6	±1.2
	直角性	10	0.39	0.50	0.29	0.21	2.2以下	1.8以下	
	突起部	上部	10	12.35	12.42	12.21	0.21	12+1.5	12+1.5
		底部	10	22.39	22.54	22.18	0.36	22+1.5	22+1.5
		高さ	10	5.25	5.31	5.11	0.20	5+1.0	5+1.0

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.21	0.36	0.08	0.28	3.0%以下	3.0%以下
曲げ破壊荷重	5	3107.0	3378.0	2872.3	505.77	1080N以上	1080N以上
耐素地摩耗性	5	137.6	147.5	127.0	20.50	345mm <sup>3</sup> 以下	175mm <sup>3</sup> 以下

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無


### 【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。

吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の5  
株式会社 アイコット

アルバ(誘導表示型) LRN13X/510 の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

## 試験成績表

### 【試供体】

種類 : 無釉BI類(磁器質)  
品名 : アルバ(誘導表示型)  
品番 : LRN13X/510  
製作寸法 : タイル:294 X 294 X 13+5mm  
ロットNo. :  
適用規格 : JIS A 5209-2020 JIS T 9251-2014

単位(mm)

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値	
			平均値	最大値	最小値	範囲			
タイル	寸法	長さ	10	294.27	294.42	294.16	0.26	±2.4	±2.0
		幅	10	---	---	---	---	---	---
		厚さ	10	12.61	13.04	12.10	0.94	±1.2	±1.0
	ばち	長さ	10	0.53	0.89	0.16	0.73	2.0以下	1.8以下
		幅	10	---	---	---	---	---	---
	反り	面反り	10	0.39	0.69	0.03	0.66	±1.5	±1.5
		ねじれ	10	0.12	0.24	0.03	0.21	1.2以下	1.2以下
		辺反り	10	---	---	---	---	---	---
		側反り	10	0.14	0.16	0.12	0.04	±1.6	±1.2
	直角性		10	0.39	0.52	0.23	0.29	2.2以下	1.8以下
	突起部	上部	10	17.29	17.39	17.10	0.29	17+1.5	17+1.5
		底部	10	27.33	27.50	27.21	0.29	27+1.5	27+1.5
高さ		10	5.15	5.28	5.10	0.18	5+1.0	5+1.0	

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.14	0.25	0.06	0.19	3.0%以下	3.0%以下
曲げ破壊荷重	5	2899.2	3101.1	2707.3	393.80	1080N以上	1080N以上
耐素地摩耗性	5	133.5	152.3	128.3	24.00	345mm <sup>3</sup> 以下	175mm <sup>3</sup> 以下

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

### 【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。

吸水率は真空法による測定。