

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の3
株式会社 アイコットリョーワ



グリーンウッドⅢ GK-100/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 B I 類(磁器質)
品名 : グリーンウッドⅢ
品番 : GK-100/
製作寸法 : タイル:92.0 X 92.0 X 8.5mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位(mm)

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
			平均値	最大値	最小値	範囲		
ユニット	長さ	10	292.35	292.99	291.64	1.35	±1.6	±1.6
	幅	10	—	—	—	—	—	—
タイル	寸法	長さ	10	92.16	92.49	91.67	0.82	±1.2
		幅	10	—	—	—	—	—
		厚さ	10	8.54	8.69	8.37	0.32	±0.7
	ばち	長さ	10	0.29	0.38	0.20	0.18	1.4以下
		幅	10	—	—	—	—	—
	反り	面反り	10	0.07	0.14	0.02	0.12	±0.9
		ねじれ	10	0.02	0.07	-0.03	0.10	0.7以下
		辺反り	10	-0.13	-0.05	-0.23	0.18	±0.9
		側反り	10	0.20	0.37	0.03	0.34	±0.8
	直角性		10	0.28	0.37	0.23	0.14	1.4以下

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.08	0.11	0.07	0.04	3.0%以下	0.5%以下
曲げ破壊荷重	5	1645.1	1744.0	1435.5	308.50	1080N以上	1080N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	0.63	0.65	0.61	0.04	JIS A 1454	0.46-0.65

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無
台紙の接着性	5	合格	タイルが台紙から剥がれ落ちないこと

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。
C.S.R値は携帯型すべり試験機(ONO・PPSM)による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の3
株式会社 アイコトリヨーマ



グリーンウッドⅢ GK-101/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 B I 類(磁器質)
品名 : グリーンウッドⅢ [平階段]
品番 : GK-101/
製作寸法 : タイル:92.0 X 92.0 X 8.5mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位(mm)

試験項目			試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
				平均値	最大値	最小値	範囲		
タイル	寸法	長さ	10	92.18	92.58	91.78	0.80	±1.2	±1.2
		幅	10	—	—	—	—	—	—
		厚さ	10	8.49	8.75	8.28	0.47	±0.7	±0.6
	ばち	長さ	10	0.50	0.64	0.36	0.28	1.4以下	1.2以下
		幅	10	—	—	—	—	—	—
	反り	面反り	10	0.10	0.15	0.05	0.10	±0.9	±0.6
		ねじれ	10	0.04	0.08	0.01	0.07	0.7以下	0.6以下
		辺反り	10	—	—	—	—	—	—
		側反り	10	0.36	0.38	0.33	0.05	±0.8	±0.6
	直角性		10	—	—	—	—	—	—

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.14	0.22	0.09	0.13	3.0%以下	0.5%以下
曲げ破壊荷重	5	1396.3	1481.2	1309.5	171.70	1080N以上	1080N以上

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の3
株式会社 アイコットリョーワ



グリーンウッドⅢ GK-102/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 B I 類(磁器質)
品名 : グリーンウッドⅢ [平コーナー]
品番 : GK-102/
製作寸法 : タイル:92.0 X 92.2 X 8.5mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位(mm)

試験項目			試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
				平均値	最大値	最小値	範囲		
タイル	寸法	長さ	10	92.03	92.57	91.62	0.95	±1.2	±1.2
		幅	10	—	—	—	—	—	—
		厚さ	10	8.47	8.67	8.33	0.34	±0.7	±0.6
	ばち	長さ	10	0.38	0.82	0.06	0.76	1.4以下	1.2以下
		幅	10	—	—	—	—	—	—
	反り	面反り	10	0.08	0.15	0.05	0.10	±0.9	±0.6
		ねじれ	10	0.04	0.14	0.01	0.13	0.7以下	0.6以下
		辺反り	10	—	—	—	—	—	—
		側反り	10	0.17	0.24	0.08	0.16	±0.8	±0.6
	直角性		10	—	—	—	—	—	—

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.06	0.07	0.05	0.02	3.0%以下	0.5%以下
曲げ破壊荷重	5	1652.6	1709.1	1589.7	119.40	1080N以上	1080N以上

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の3
株式会社 アイコトリョーマ




グリーンウッドⅢ GK-103/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 B I 類(磁器質)
品名 : グリーンウッドⅢ [タレ付階段]
品番 : GK-103/
製作寸法 : タイル:(92.0+30) X 92.0 X 8.5mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

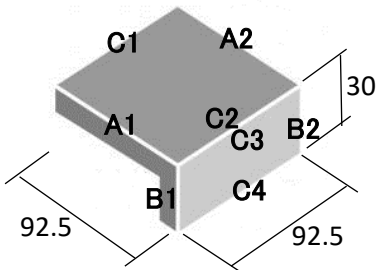

単位(mm)

試験項目			試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
				平均値	最大値	最小値	範囲		
タイル	寸法	長さA	10	92.29	92.75	91.85	0.90	±1.2	±1.2
		タレB	10	29.88	30.30	29.57	0.73	±0.8	±0.8
		幅 C1,2	10	92.27	92.63	91.83	0.80	±1.2	±1.2
		幅 C3,4	10	92.41	92.71	92.10	0.61		
		厚さ	10	8.58	8.86	8.30	0.56	±0.7	±0.5
	ばち	長さA	10	0.41	0.69	0.09	0.60	1.4以下	1.2以下
		タレB	10	0.12	0.28	0.04	0.24	1.0以下	0.8以下
		幅 C1,2	10	0.27	0.54	0.00	0.54	1.4以下	1.2以下
		幅 C3,4	10	0.07	0.15	0.00	0.15		
	角度		10	89.72	90.30	89.00	1.30	90±1.5°	90±1.0°

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.07	0.11	0.04	0.07	3.0%以下	0.5%以下

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。

岐阜県多治見市大藪町1989番地の3
株式会社 アイコットリョーワ



グリーンウッドⅢ GK-150/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 B I 類(磁器質)
品名 : グリーンウッドⅢ
品番 : GK-150/
製作寸法 : タイル:142 X 142 X 9mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位(mm)

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値	
			平均値	最大値	最小値	範囲			
ユニット	長さ	10	292.21	292.75	291.68	1.07	±1.6	±1.5	
	幅	10	—	—	—	—	—	—	
タイル	寸法	長さ	10	142.09	142.65	141.56	1.09	±2.0	±1.5
		幅	10	—	—	—	—	—	—
		厚さ	10	9.03	9.16	8.90	0.26	±1.2	±0.6
	ばち	長さ	10	0.47	0.76	0.17	0.59	1.6以下	1.5以下
		幅	10	—	—	—	—	—	—
	反り	面反り	10	0.36	0.45	0.29	0.16	±1.2	±0.8
		ねじれ	10	0.05	0.16	0.01	0.15	1.0以下	0.8以下
		辺反り	10	0.29	0.36	0.26	0.10	±1.2	±0.8
		側反り	10	-0.29	-0.38	-0.19	-0.19	±1.2	±0.8
	直角性		10	0.38	0.43	0.34	0.09	1.8以下	1.5以下

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.09	0.18	0.02	0.16	3.0%以下	0.5%以下
曲げ破壊荷重	5	1693.8	1761.4	1622.7	138.70	1080N以上	1080N以上
滑り抵抗値(CSR)	5	0.63	0.65	0.61	0.04	JIS A 1454	0.46-0.65

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無
台紙の接着性	5	合格	タイルが台紙から剥がれ落ちないこと

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。
C.S.R値は携帯型すべり試験機(ONO・PPSM)による測定。