

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の3
株式会社 アイコットリョーワ



ティア TI-100/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 B I 類(磁器質)
品名 : ティア
品番 : TI-100/
製作寸法 : タイル:94 X 94 X 8.5mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位(mm)

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値	
			平均値	最大値	最小値	範囲			
ユニット	長さ	10	294.01	294.16	293.80	0.36	±1.6	±1.5	
	幅	10	—	—	—	—	—	—	
タイル	寸法	長さ	10	93.92	94.06	93.78	0.28	±1.2	±1.0
		幅	10	—	—	—	—	—	—
		厚さ	10	8.16	8.38	8.01	0.37	±0.7	±0.5
	ばち	長さ	10	0.44	0.66	0.03	0.63	1.4以下	1.0以下
		幅	10	—	—	—	—	—	—
	反り	面反り	10	0.15	0.25	0.03	0.22	±0.9	±0.6
		ねじれ	10	0.11	0.23	0.00	0.23	0.7以下	0.6以下
		辺反り	10	0.21	0.42	0.05	0.37	±0.9	±0.6
		側反り	10	0.16	0.23	0.09	0.14	±0.8	±0.6
	直角性		10	0.32	0.49	0.07	0.42	1.4以下	1.0以下

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.11	0.15	0.10	0.05	3.0%以下	0.5%以下
曲げ破壊荷重	5	1498.0	1604.1	1391.2	212.90	1080N以上	1080N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	0.54	0.55	0.53	0.02	JIS A 1454	0.46-0.65

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無
台紙の接着性	5	合格	タイルが台紙から剥がれ落ちないこと

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の3
株式会社 アイコトリヨーマ



ティア TI-101/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 B I 類(磁器質)
品名 : ティア [平階段]
品番 : TI-101/
製作寸法 : タイル:94 X 94 X 8.5mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位(mm)

試験項目			試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
				平均値	最大値	最小値	範囲		
タイル	寸法	長さ	10	93.84	94.19	93.55	0.64	±1.2	±1.0
		幅	10	—	—	—	—	—	—
		厚さ	10	8.52	8.68	8.36	0.32	±0.7	±0.5
	ばち	長さ	10	0.31	0.49	0.20	0.29	1.4以下	1.0以下
		幅	10	—	—	—	—	—	—
	反り	面反り	10	0.22	0.39	0.05	0.34	±0.9	±0.6
		ねじれ	10	0.05	0.18	0.01	0.17	0.7以下	0.6以下
		側反り	10	0.11	0.16	0.06	0.10	±0.8	±0.6
	直角性		10	—	—	—	—	—	—

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
			平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率		5	0.09	0.11	0.08	0.03	3.0%以下	0.5%以下
曲げ破壊荷重		5	1299.4	1331.9	1241.3	90.60	1080N以上	1080N以上
滑り抵抗値(C.S.R)		5	0.54	0.55	0.53	0.02	JIS A 1454	0.46-0.65

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の3
株式会社 アイコトリコーポレーション




ティア TI-103/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 B I 類(磁器質)
品名 : ティア [タレ付き階段]
品番 : TI-103/
製作寸法 : タイル:(94+30) X 94 X 8.5mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

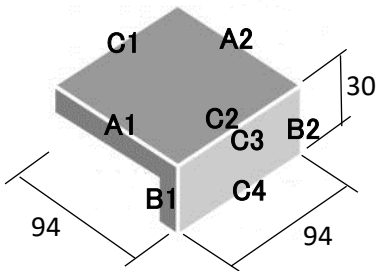

単位 (mm)

試験項目			試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
				平均値	最大値	最小値	範囲		
タイル	寸法	長さA	10	94.28	94.90	93.78	1.12	±1.2	±0.9
		タレB	10	30.08	30.35	29.73	0.62	±0.8	±0.6
		幅 C1,2	10	94.22	94.69	93.79	0.90	±1.2	±0.9
		幅 C3,4	10	94.11	94.64	93.79	0.85		
		厚さ	10	8.38	8.62	8.08	0.54	±0.7	±0.5
	ばち	長さA	10	0.26	0.46	0.10	0.36	1.4以下	0.9以下
		タレB	10	0.33	0.53	0.02	0.51	1.0以下	0.6以下
		幅 C1,2	10	0.21	0.66	0.01	0.65	1.4以下	0.9以下
		幅 C3,4	10	0.19	0.43	0.06	0.37		
	角度		10	89.48	90.00	89.00	1.00	90±1.5°	90±1.0°

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.04	0.06	0.03	0.03	3.0%以下	0.5%以下

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の3
株式会社 アイコットリョーワ



ティア TI-150/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 B I 類(磁器質)
品名 : ティア
品番 : TI-150/
製作寸法 : タイル:144 X 144 X 8.5mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位(mm)

試験項目		試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
			平均値	最大値	最小値	範囲		
ユニット	長さ	10	293.89	294.05	293.77	0.28	±1.6	±1.5
	幅	10	—	—	—	—	—	—
タイル	寸法	長さ	10	144.01	144.20	143.85	0.35	±2.0
		幅	10	—	—	—	—	—
		厚さ	10	8.29	8.40	8.16	0.24	±1.2
	ばち	長さ	10	0.41	0.85	0.11	0.74	1.6以下
		幅	10	—	—	—	—	—
	反り	面反り	10	0.18	0.36	0.02	0.34	±1.2
		ねじれ	10	0.08	0.23	0.01	0.22	1.0以下
		辺反り	10	0.19	0.28	0.12	0.16	±1.2
		側反り	10	0.23	0.37	0.13	0.24	±1.2
	直角性		10	0.22	0.40	0.10	0.30	1.8以下

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.10	0.12	0.09	0.03	3.0%以下	0.5%以下
曲げ破壊荷重	5	1330.4	1400.5	1256.3	144.20	1080N以上	1080N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	0.54	0.55	0.53	0.02	JIS A 1454	0.46-0.65

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無
台紙の接着性	5	合格	タイルが台紙から剥がれ落ちないこと

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の3
株式会社 アイコットリョーワ



ティア TI-151/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 B I 類(磁器質)
品名 : ティア [平階段]
品番 : TI-151/
製作寸法 : タイル:144 X 144 X 8.5mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位 (mm)

試験項目			試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
				平均値	最大値	最小値	範囲		
タイル	寸法	長さ	10	144.09	144.71	143.62	1.09	±1.2	±1.0
		幅	10	—	—	—	—	—	—
		厚さ	10	8.57	8.68	8.49	0.19	±0.7	±0.5
	ばち	長さ	10	0.48	0.80	0.22	0.58	1.4以下	1.0以下
		幅	10	—	—	—	—	—	—
	反り	面反り	10	0.12	0.17	0.06	0.11	±0.9	±0.6
		ねじれ	10	0.06	0.11	0.01	0.10	0.7以下	0.6以下
		側反り	10	0.34	0.50	0.21	0.29	±0.8	±0.6
	直角性		10	—	—	—	—	—	—

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.10	0.12	0.08	0.04	3.0%以下	0.5%以下
曲げ破壊荷重	5	1639.6	1714.3	1536.4	177.90	1080N以上	1080N以上

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の3
株式会社 アイコトリヨウマ




ティア TI-153/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 B I 類(磁器質)
品名 : ティア [タレ付き階段]
品番 : TI-153/
製作寸法 : タイル:(144+30) X 144 X 8.5mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

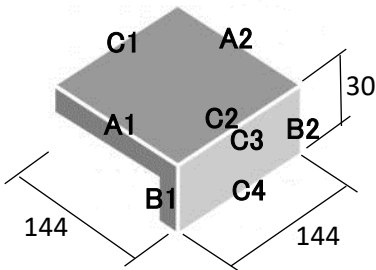

単位 (mm)

試験項目			試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
				平均値	最大値	最小値	範囲		
タイル	寸法	長さA	10	144.36	144.89	143.70	1.19	±2.0	±1.0
		タレB	10	29.99	30.19	29.76	0.43	±0.8	±0.6
		幅 C1,2	10	143.97	144.32	143.63	0.69	±2.0	±1.0
		幅 C3,4	10	144.03	144.29	143.82	0.47		
		厚さ	10	8.72	8.81	8.65	0.16	±1.2	±0.5
	ばち	長さA	10	0.39	0.59	0.26	0.33	1.6以下	1.0以下
		タレB	10	0.21	0.41	0.03	0.38	1.0以下	0.6以下
		幅 C1,2	10	0.32	0.52	0.13	0.39	1.6以下	1.0以下
		幅 C3,4	10	0.16	0.33	0.02	0.31		
	角度		10	89.33	90.00	89.00	1.00	90±1.5°	90±1.0°

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.04	0.05	0.03	0.02	3.0%以下	0.5%以下

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の3
株式会社 アイコトリヨーマ



ティア TI-157B/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 B I 類(磁器質)
品名 : ティア [スロープタイル]
品番 : TI-157B/
製作寸法 : タイル:144 X 144 X (8.5+1.0)mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位(mm)

試験項目			試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
				平均値	最大値	最小値	範囲		
タイル	寸法	長さ	10	143.88	144.41	143.40	1.01	±2.0	±1.0
		幅	10	—	—	—	—	—	—
		厚さ	10	9.43	9.76	9.30	0.46	±1.2	±0.5
	ばち	長さ	10	0.42	0.65	0.28	0.37	1.6以下	1.0以下
		幅	10	—	—	—	—	—	—
	反り	面反り	10	0.11	0.15	0.06	0.09	±1.2	±0.6
		ねじれ	10	0.07	0.21	0.01	0.20	1.0以下	0.6以下
		辺反り	10	0.19	0.28	-0.19	0.47	±1.2	±0.6
		側反り	10	0.23	0.28	0.20	0.08	±1.2	±0.6
	直角性		10	0.22	0.40	0.10	0.30	1.8以下	1.0以下

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.08	0.10	0.06	0.04	3.0%以下	0.5%以下
曲げ破壊荷重	5	1,406.5	1,515.7	1,284.7	231.00	1080N以上	1080N以上
滑り抵抗値(C.S.R)	5	0.68	0.69	0.67	0.02	JIS A 1509	0.60以上

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の3
株式会社 アイコトリヨーマ



ティア TI-300/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 B I 類(磁器質)
品名 : ティア
品番 : TI-300/
製作寸法 : タイル:294 X 294 X 8.5mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位 (mm)

試験項目			試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
				平均値	最大値	最小値	範囲		
タイル	寸法	長さ	10	294.09	294.44	293.72	0.72	±2.4	±1.0
		幅	10	—	—	—	—	—	—
		厚さ	10	8.43	8.66	8.25	0.41	±1.2	±0.5
	ばち	長さ	10	0.32	0.50	0.13	0.37	2.0以下	1.0以下
		幅	10	—	—	—	—	—	—
	反り	面反り	10	0.20	0.26	0.07	0.19	±1.5	±0.6
		ねじれ	10	0.15	0.26	0.03	0.23	1.2以下	0.6以下
		辺反り	10	0.21	0.31	0.01	0.30	±1.5	±0.6
		側反り	10	0.18	0.32	0.12	0.20	±1.6	±0.6
	直角性		10	0.21	0.27	0.17	0.10	2.2以下	1.2以下

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.04	0.06	0.02	0.04	3.0%以下	0.5%以下
曲げ破壊荷重	5	1,813.6	1,926.6	1,703.3	223.30	1080N以上	1080N以上
滑り抵抗値 (C.S.R)	5	0.54	0.55	0.53	0.02	JIS A 1454	0.46-0.65

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の3
株式会社 アイコトリヨーマ



ティア TI301/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 B I 類(磁器質)
品名 : ティア [平階段]
品番 : TI301/
製作寸法 : タイル:294 X 294 X 8.5mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

単位 (mm)

試験項目			試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
				平均値	最大値	最小値	範囲		
タイル	寸法	長さ	10	293.85	294.53	293.30	1.23	±2.4	±1.0
		幅	10	—	—	—	—	—	—
		厚さ	10	8.33	8.40	8.24	0.16	±1.2	±0.5
	ばち	長さ	10	0.48	0.77	0.18	0.59	2.0以下	1.0以下
		幅	10	—	—	—	—	—	—
	反り	面反り	10	0.10	0.15	0.02	0.13	±1.5	±0.6
		ねじれ	10	0.13	0.20	0.04	0.16	1.2以下	0.6以下
		辺反り	10	0.15	0.29	0.06	0.23	±1.5	±0.6
		側反り	10	0.17	0.39	0.08	0.31	±1.6	±0.6
	直角性		10	—	—	—	—	—	—

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.05	0.06	0.04	0.02	3.0%以下	0.5%以下
曲げ破壊荷重	5	1,728.4	1,792.8	1,655.8	137.00	1080N以上	1080N以上
滑り抵抗値 (C.S.R)	5	0.54	0.55	0.53	0.02	JIA A 1454	0.46-0.65

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。

作成日

殿

岐阜県多治見市大藪町1989番地の3
株式会社 アイコトリコーポレーション




ティア TI-303/ の試験結果は、下記成績表のとおりであることを報告いたします。

試験成績表

【試供体】

種類 : 無釉 B I 類(磁器質)
品名 : ティア [タレ付き階段]
品番 : TI-303/
製作寸法 : タイル:(94+30) X 294 X 8.5mm
ロットNo. :
適用規格 : JIS A 5209-2020

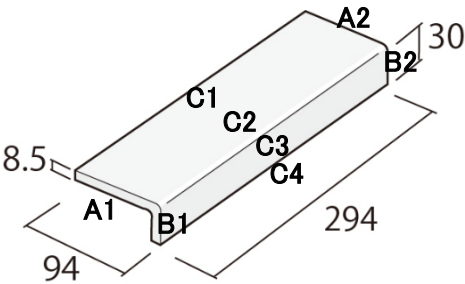

単位 (mm)

試験項目			試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
				平均値	最大値	最小値	範囲		
タイル	寸法	長さA	10	93.98	94.41	93.67	0.74	±1.2	±1.0
		タレB	10	29.99	30.28	29.69	0.59	±0.8	±0.6
		幅 C1,2	10	294.27	294.57	293.79	0.78	±2.4	±1.0
		幅 C3,4	10	294.14	294.69	293.47	1.22		
		厚さ	10	8.52	8.74	8.33	0.41	±1.2	±0.5
	ばち	長さA	10	0.29	0.72	0.03	0.69	1.4以下	1.0以下
		タレB	10	0.21	0.58	0.05	0.53	1.0以下	0.6以下
		幅 C1,2	10	0.23	0.58	0.09	0.49	2.0以下	1.0以下
		幅 C3,4	10	0.32	0.41	0.25	0.16		
	角度		10	89.53	90.00	89.00	1.00	90±1.5°	90±1.0°

試験項目	試料数	試験結果				JIS許容値	社内許容値
		平均値	最大値	最小値	範囲		
吸水率	5	0.18	0.26	0.13	0.13	3.0%以下	0.5%以下

試験項目	試料数	試験結果	規格
耐凍害性	5	合格	素地又は釉薬の割れ、剥がれの無いこと
耐薬品性	5	変化が認められない	意匠の変化の有無

【備考欄】

耐凍害性、耐薬品性については、形式検査のため同等品のデータを記載。
吸水率は真空法による測定。